

Központi fűtés több körös osztó-gyűjtő egység

Központi fűtés több körös osztó-gyűjtő egység - C 100 - DN 32



(opcionális)

Csatlakozás
DN1¼"x2"
félhollandival

Csatlakozás
beépített golyós
csappal DN1¼"x2"
félhollandival



A C100 - 2, 3, 4, 5 vagy 6 körös, kétkamrás acél osztó-gyűjtő, DN32-es csatlakozásokkal a szivattyú-egységek számára. A gyári osztó-gyűjtő EPP szigeteléssel rendelkezik. Ezen felül egy DN20 kimenet van a visszatérő oldalon egy táglulási tartály csatlakoztatásához, valamint egy DN25-ös csatlakozó az előremenő oldalon, a biztonsági szelepcsoport csatlakoztatásához. Igény esetén, az osztó-gyűjtő falra szerelhető SpiroUni rögzítőkonzolokkal.


Figyelmeztetés! A DN32 osztó-gyűjtőhöz történő csatlakoztatásához további DN 1 ¼" x 2" csatlakozásokat vagy integrált golyóscsapos csatlakozásokat kell alkalmazni (lásd alább).

Figyelmeztetés! Kivételt képez a C 100 6F elosztó. A fent említett elosztó felszerelhető egy álló konzolra. (cikkszám: 607040).

Műszaki adatok:

Anyag:	acél ST 37.1
Max. nyomás:	8 bar
Max. hőmérséklet:	110°C
Teljesítmény:	120 kW (ΔT 20°C)
Tengely távolság:	Osztó-gyűjtő oldal: 125 mm
	Hőtermelő oldal: 125 mm
Csatlakozások:	Osztó-gyűjtő oldal: 1 ¼"
	Hőtermelő oldal: 1 ¼"
Szigetelés anyaga:	EPP fekete 40 g/l

Típus	Cikkszám
SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 2 fűtőkörhöz	607011
SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 3 fűtőkörhöz	607012
SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 4 fűtőkörhöz	607013
SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 5 fűtőkörhöz	607014
SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 6 fűtőkörhöz	607015
SpiroMax álló konzol készlet osztó-gyűjtő egységhez	607040
SpiroUni fali konzol készlet osztó-gyűjtő egységhez	606015
SpiroMedium osztó-gyűjtő bővítő DN32 szivattyú csoportokhoz	607016
SpiroMedium osztó-gyűjtő bővítő elzáróval DN32 szivattyú csoportokhoz	607017
SpiroMedium osztó-gyűjtő bővítő visszacsapó szeleppel DN32 szivattyú csoportokhoz	607018

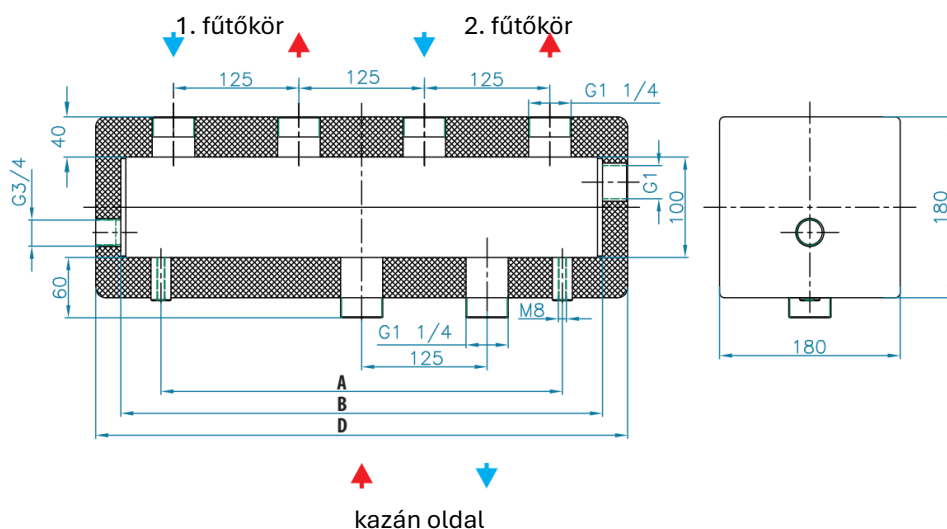

Fűtési körök száma	A [mm]	B [mm]	D [mm]
2	400	480	530
3	665	745	795
4	930	1010	1060
5	1195	1275	1325
6	1100	1540	1590

Jótállási jegy

Jótállási feltételek

1. A Spiro-Term Kft, a továbbiakban Jótálló, jótállást vállal az osztó-gyűjtő egység rendeltetésszerű működésére, ahogyan azt a Jótállási Jegy részletesen leírja. A Jótállási Jegy akkor érvényes, ha a rajta lévő mezők – az értékesítés dátuma, a beüzemelés dátuma, az eladó bélyegzője és aláírása – egyértelműen és pontosan vannak kitöltve.
2. Az osztó-gyűjtő egység jótállási ideje 24 hónap a beüzemelés napjától számítva, de legfeljebb 30 hónap az értékesítés dátumától.
3. A jótállás minden olyan műszaki hiba elhárítására vonatkozik, amelyek a rendeltetésszerű használat során keletkeznek. A jótállás nem vonatkozik tartozékokra és kiegészítőkre. A Jótálló a jótállás keretében nem vállal felelősséget a várható haszon elmaradása miatt vagy a Vevőnél felmerülő költségekért, amelyek a termék használatából vagy használhatatlanságából erednek.
4. A jótállás érvényesítéséhez a hibás berendezést a Jótállási Jeggyel együtt el kell eljuttatni az értékesítőhöz, vagy a Jótálló által meghatározott címre.
5. A jótállási igény bejelentésekor szükséges a készüléket érvényes Jótállási Jeggyel, a vásárlást igazoló bizonylat másolatával, valamint a Vevő által készített pontos hibaleírással együtt bemutatni. A reklamáció során továbbá szükség van a Vevő azonosító adataira, pontos címére, telefonszámára és email címére.
6. A Vevő köteles a készüléket biztonságos csomagolásban, leragasztva szállítani. Amennyiben az eredeti csomagolás nem áll rendelkezésre, a Vevőnek kell biztosítania a szállítás közbeni biztonságos csomagolást. Nem megfelelő csomagolás esetén a szállítás közben keletkezett sérülésekért a Vevő viseli a felelősséget. A megfelelő, biztonságos csomagolással kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.
7. A jótállási időszak alatt feltárt hibákat a Jótálló díjmentesen elhárítja. A kötelezettségek teljesítésének módjáról a Jótálló dönt: a hibát kijavíthatja, a hibás alkatrészt, vagy akár a teljes osztó-gyűjtő egységet kicserélheti. A hibás osztó-gyűjtő egység és a hibás alkatrészek a Jótálló tulajdonába kerülnek.
8. A jótállás nem vonatkozik a légtelenítők felszerelésére és további, a kezelési útmutatóban előírt műveletekre, melyeket a Vásárlónak saját költségére kell elvégeznie.
9. Indokolatlan reklamáció esetén Jótálló, a szakértői vizsgálat és a funkció helyreállításának, valamint a szállítás költségeit a Vevőre háríthatja. Indokolatlan reklamációnak minősül, ha a szerviz helyszínére hatékonyan működő berendezést szállítanak, vagy ha a meghibásodás a lentebb (15, 16, 17, 18. pontokban) felsorolt okok miatt következett be.
10. A készülék cseréje esetén a Jótálló levonja a Vevő által hiányzó vagy megrongálódott alkatrészek ellenszolgáltatását, valamint azok cseréjének költségét.
11. A Jótálló feladata, hogy a javítás a készülék átadásától számított 14 napon belül megtörténjen. Indokolt esetben ez a határidő meghosszabbítható, de a Jótálló törekszik a javítást a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni.
12. Amennyiben a reklamációt a Jótálló nem fogadja el, erről 14 napon belül értesíti a Vevőt a készülék átvételétől számítva.
13. A Jótálló nem vállal felelősséget a jótállási kötelezettségek teljesítésének elmaradásáért, ha az előre nem látható, tőle független körülmény (például villámcsapás, elektromos hálózat meghibásodása) okozza.
14. A Jótálló kizárólag a termékben rejlő hibákért vállal felelősséget. Nem vonatkozik a jótállás az alábbiakban felsorolt, az értékesítés után keletkezett károkra, különösen:
 - Mechanikai, hő- vagy vegyi hatás, illetve ezek okozta hibákra;
 - A kezelési útmutatótól eltérő, nem megfelelő kezeléssel, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra;
 - Olyan meghibásodásra, amely a rendszer sérülése nyomán keletkezett, amelybe a berendezést beépítették;
 - A felhasználóra előírt, például rendszeres tisztítást, karbantartást, szabályozást elmulasztó magatartásból eredő károkra;
 - Szállítás során keletkezett károkra;
 - Véletlen vagy a működési körülményektől független események (tűz, árvíz, túlfeszültség stb.) okozta sérülésekre;
 - Olyan igényekre, melyek abból erednek, hogy a termék megfelel a gyártó specifikációinak.
15. A Vevő jogosultságai automatikusan megszűnnek az alábbi esetekben:
 - A termék sorozatszámának eltávolítása vagy olvashatatlanná tétele,
 - Engedély nélküli személy által végzett javítás, módosítás vagy szerkezeti átalakítás,
 - Jótállási Jegy elvesztése, vagy abban illetéktelen személy általi javítás vagy törlés,
 - Nem eredeti alkatrészek vagy anyagok használata.
16. A jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközökre és a természetes elhasználódásnak kitett alkatrészekre (pl. tömítések).
17. A helyszínen szállított terméknek tisztának kell lennie. A szerviztechnikus megtagadhatja a szennyezett termék átvételét; vagy annak megtisztítását a Vevő költségére végzi el.
18. A termékre vonatkozó eladási jótállás - fogyasztási cikk esetében - nem zárja ki, nem korlátozza, és nem függeszti fel a Vevőt a termék hibás teljesítéséből eredő jogait.
19. Ezen jótállásban foglalt jogok kizárólag a Jótállási Jegyben megnevezett Vevőt illetik meg, aki aláírásával igazolta a feltételek elfogadását. A jótállás nem átruházható későbbi vevőre.
20. A Jótállási Jegyben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Az eladó jelenlétemben ellenőrizte a termék rendeltetésszerű működését és teljességét, kijelentette, hogy a berendezés nem gyártási hibás. Gyártási hibásnak minősül a berendezés, ha nem teljesíti a gyártó által a kézikönyvben meghatározott funkciókat, nem üzemeltethető rendeltetésszerűen, illetve a berendezés belső tulajdonságai miatt meghibásodik. Elolvastam és elfogadom a jelen jótállás feltételeit. Hozzájárulok személyes adataim jótállási javításhoz szükséges kezeléséhez.

Vásárló neve

SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 2 fűtőkörhöz
C 100 2 F - DN 32 Cikkszám: **607011**

☐

SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 3 fűtőkörhöz
C 100 3 F - DN 32 Cikkszám: **607012**

☐

SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 4 fűtőkörhöz
C 100 4 F - DN 32 Cikkszám: **607013**

☐

SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 5 fűtőkörhöz
C 100 5 F - DN 32 Cikkszám: **607014**

☐

SpiroMedium hőszigetelt osztó-gyűjtő egység, 6 fűtőkörhöz
C 100 6 F - DN 32 Cikkszám: **607015**

☐

Értékesítés dátuma: 20.....

Beüzemelés dátuma: 20.....

Telepítő pecsétje és aláírása: